


SCHÉMA ZAPOJENÍ

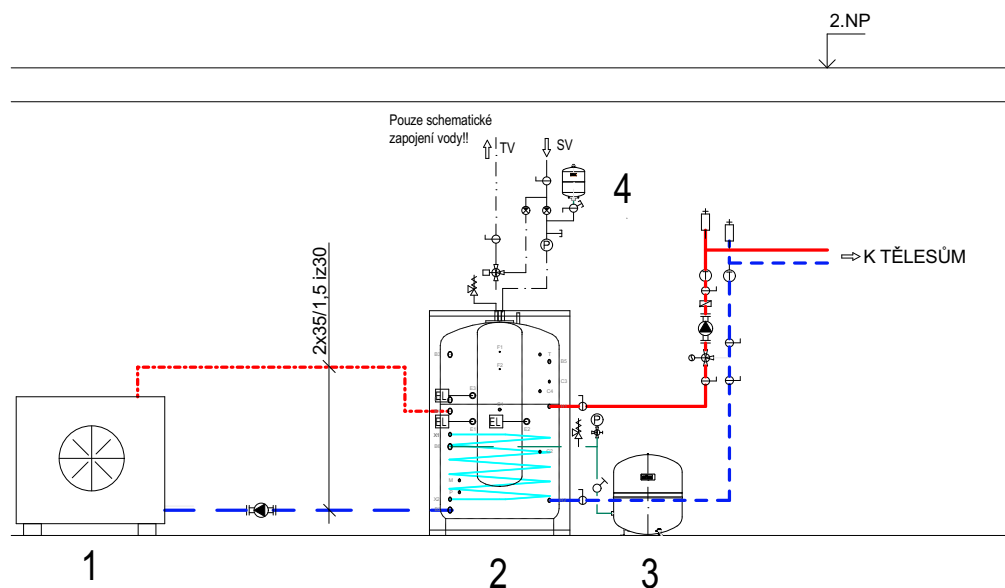

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1 TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA,
TOPNÝ VÝKON 6,0 KW
- 2 AKUMULAČNÍ NÁDRŽ S VNOŘENÝM ZASOBNÍKEM TV A
VÝMĚNÍKEM, 600/160 L, VČ. EL. TĚLESO 6 KW
- 3 TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA PRO TOPNÝ SYSTÉM
REFLEX N 80/6 - V=50 LITRŮ, 6 BAR
- 4 TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA PRO UŽITKOVOU VODU
V=8 LITRŮ, 10 BAR

KL 1830.600

TRUBKOVÝ KOUPELNOVÝ REGISTR

21VK-600/1200

DESKOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM NAPOJENÍM



POTRUBÍ MĚĐ

POZNÁMKA

ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MĚDI, IZOLOVANÉ NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 20mm
OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OPATŘENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
TOPNÝ SYSTÉM BUDE ŘÍZEN EKVITERMNÍM REGULÁTOREM

$t_e = -13^\circ$

55°C/45°C

| | | | | | |
|--|---|---------------|--------------|--|--------------------------|
| vypracoval | ING.MATUŠKOVÁ | město,obec | DUBŇANY | ING. EVA MATUŠKOVÁ projekční činnost 696 19 Mikulčice 641 IČO : 15540031, tel.602724722 | |
| zodp.projektant | ING.MATUŠKOVÁ | kat.úřad | JIHOMORAVSKÝ | | |
| podpis | | stavební úřad | | | |
| objednatel | : Město Dubňany, Náměstí 15.dubna 1149, 69603 Dubňany | | | formát | 2A4 |
| Zástavba lokality u ČOV Dubňany SO 01 - Řadový rodinný dům D.1.4.1 - Zdravotechnika | | | | datum | 10/2020 |
| | | | | stupeň | DSPo |
| | | | | číslo zakáz. | 125320 |
| | | | | arch.číslo | |
| obsah | Schéma vytápění | | | měřítko 1:50 | číslo výkr. 03 |